


2021年度向け電源 I 'の連系線確保量の上限値

- 2021年度向けの電源 I 'の広域調達における連系線確保量の上限値は以下のとおり。
- 2021年度向けの電源 I 'の広域調達は、本年秋に実施予定。

電源 I 'のエリア外調達の上限值（単位：万kW）

円内数値：2020年度の電源 I '募集量（2021年度の募集量は未定のため、前年度数値を参考として記載。）

黒字：電源 I '連系線確保量の上限値（2021年度運用容量を考慮）

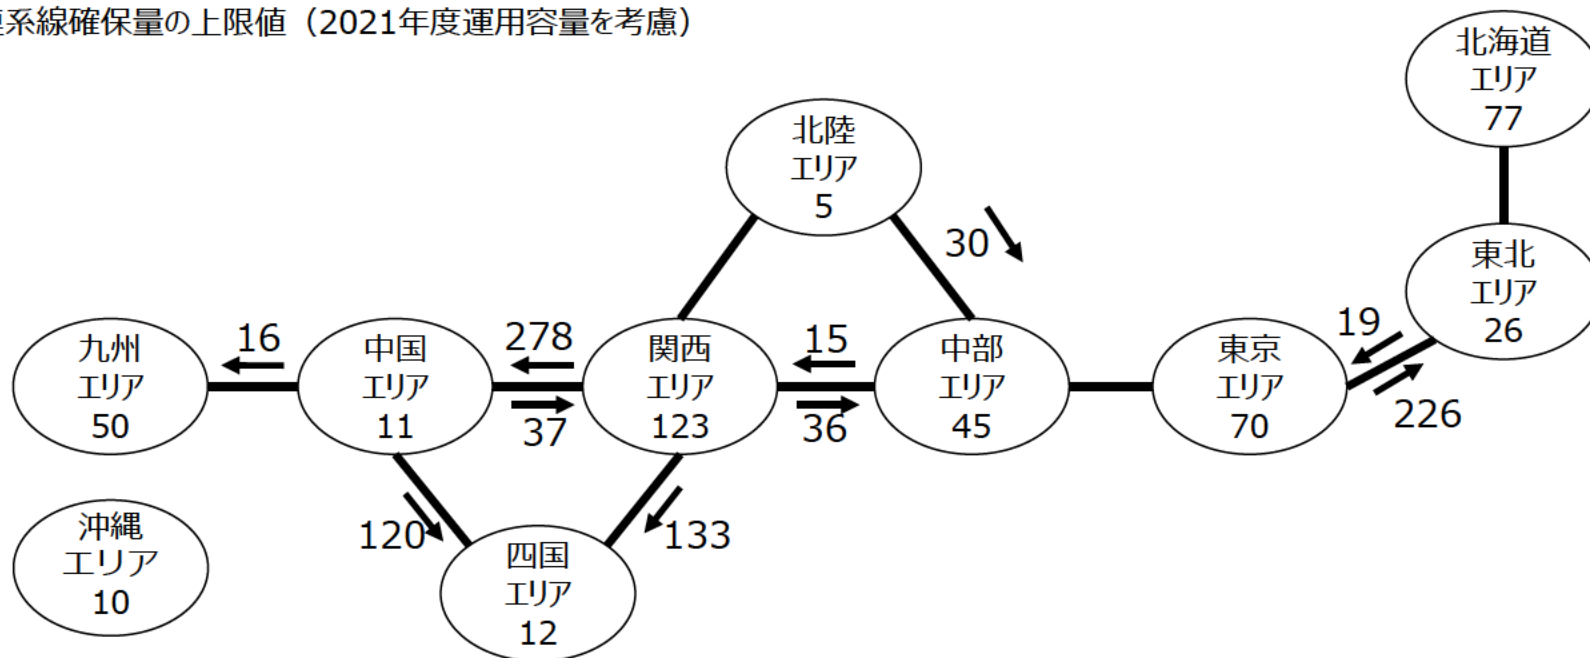

※ 昨年度の電源 I '募集量に対して上限値が大きくなっている連系線があるが、実際の連系線確保量は約定量となるため、約定した量以上に確保されることはない。

※ 公募後の落札者の選定においては、域外からの応札については、改めて価格差を考慮し、それを落札することによるメリットがスポット・時間前に与えるデメリットを上回ると評価されるケースのみ落札されることになる。